
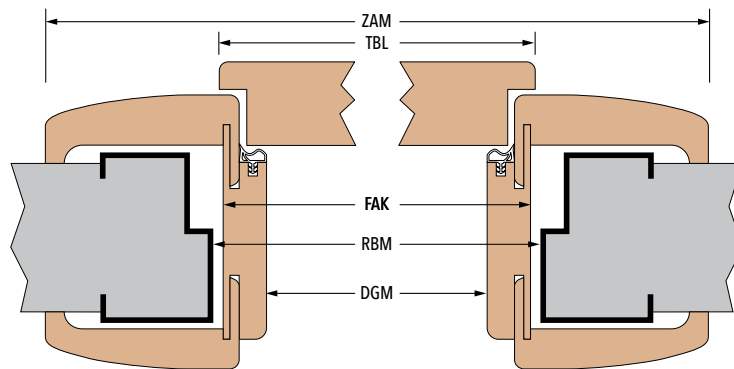



Angaben in mm

| TBL<br>Türblatt - Maß | FAK<br>Futteraußenkante | DGM<br>Durchgangsmaß | ZAM = BAM<br>Zargenaußenmaß =<br>Bekleidungsaußenmaß | RBM<br>empfohl. Rohbaumaß |
|-----------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Breite</b>         |                         |                      |                                                      |                           |
| 610                   | 605                     | 567                  | 761                                                  | 625 - 675                 |
| 660                   | 655                     | 617                  | 811                                                  | 675 - 725                 |
| 690                   | 685                     | 647                  | 841                                                  | 705 - 755                 |
| 735                   | 730                     | 692                  | 886                                                  | 750 - 800                 |
| 800                   | 795                     | 757                  | 951                                                  | 815 - 865                 |
| 830                   | 825                     | 787                  | 981                                                  | 845 - 895                 |
| 860                   | 855                     | 817                  | 1011                                                 | 875 - 925                 |
| 985                   | 980                     | 942                  | 1136                                                 | 1000 - 1050               |
| <b>Höhe</b>           |                         |                      |                                                      |                           |
| 1860                  | 1865                    | 1846                 | 1943                                                 | 1875 - 1900               |
| 1940                  | 1945                    | 1926                 | 2023                                                 | 1955 - 1980               |
| 1985                  | 1990                    | 1971                 | 2068                                                 | 2000 - 2025               |
| 2110                  | 2115                    | 2096                 | 2193                                                 | 2125 - 2150               |


Empfohlenes Rohbaumaß wurde gerechnet mit umlaufend 10 mm Einbauluft (je nach Bedarf kann auch mehr oder weniger gewählt werden).  
Wandstärkenausgleich RK85 gerade = 0/+20 mm - Reno04 bombiert = -5/+15 mm

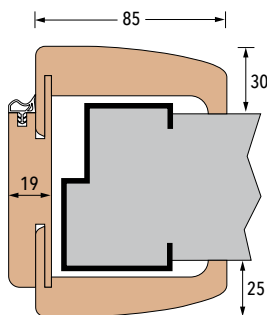

Reno04 bombiert

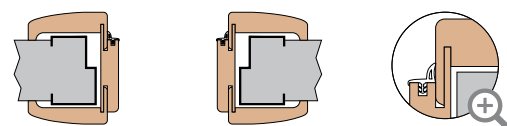

Durchgangszarge Variante I

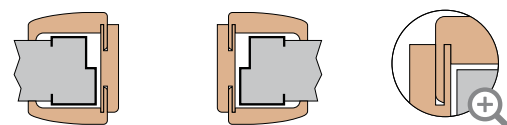

Durchgangszarge Variante II